


建筑日照分析

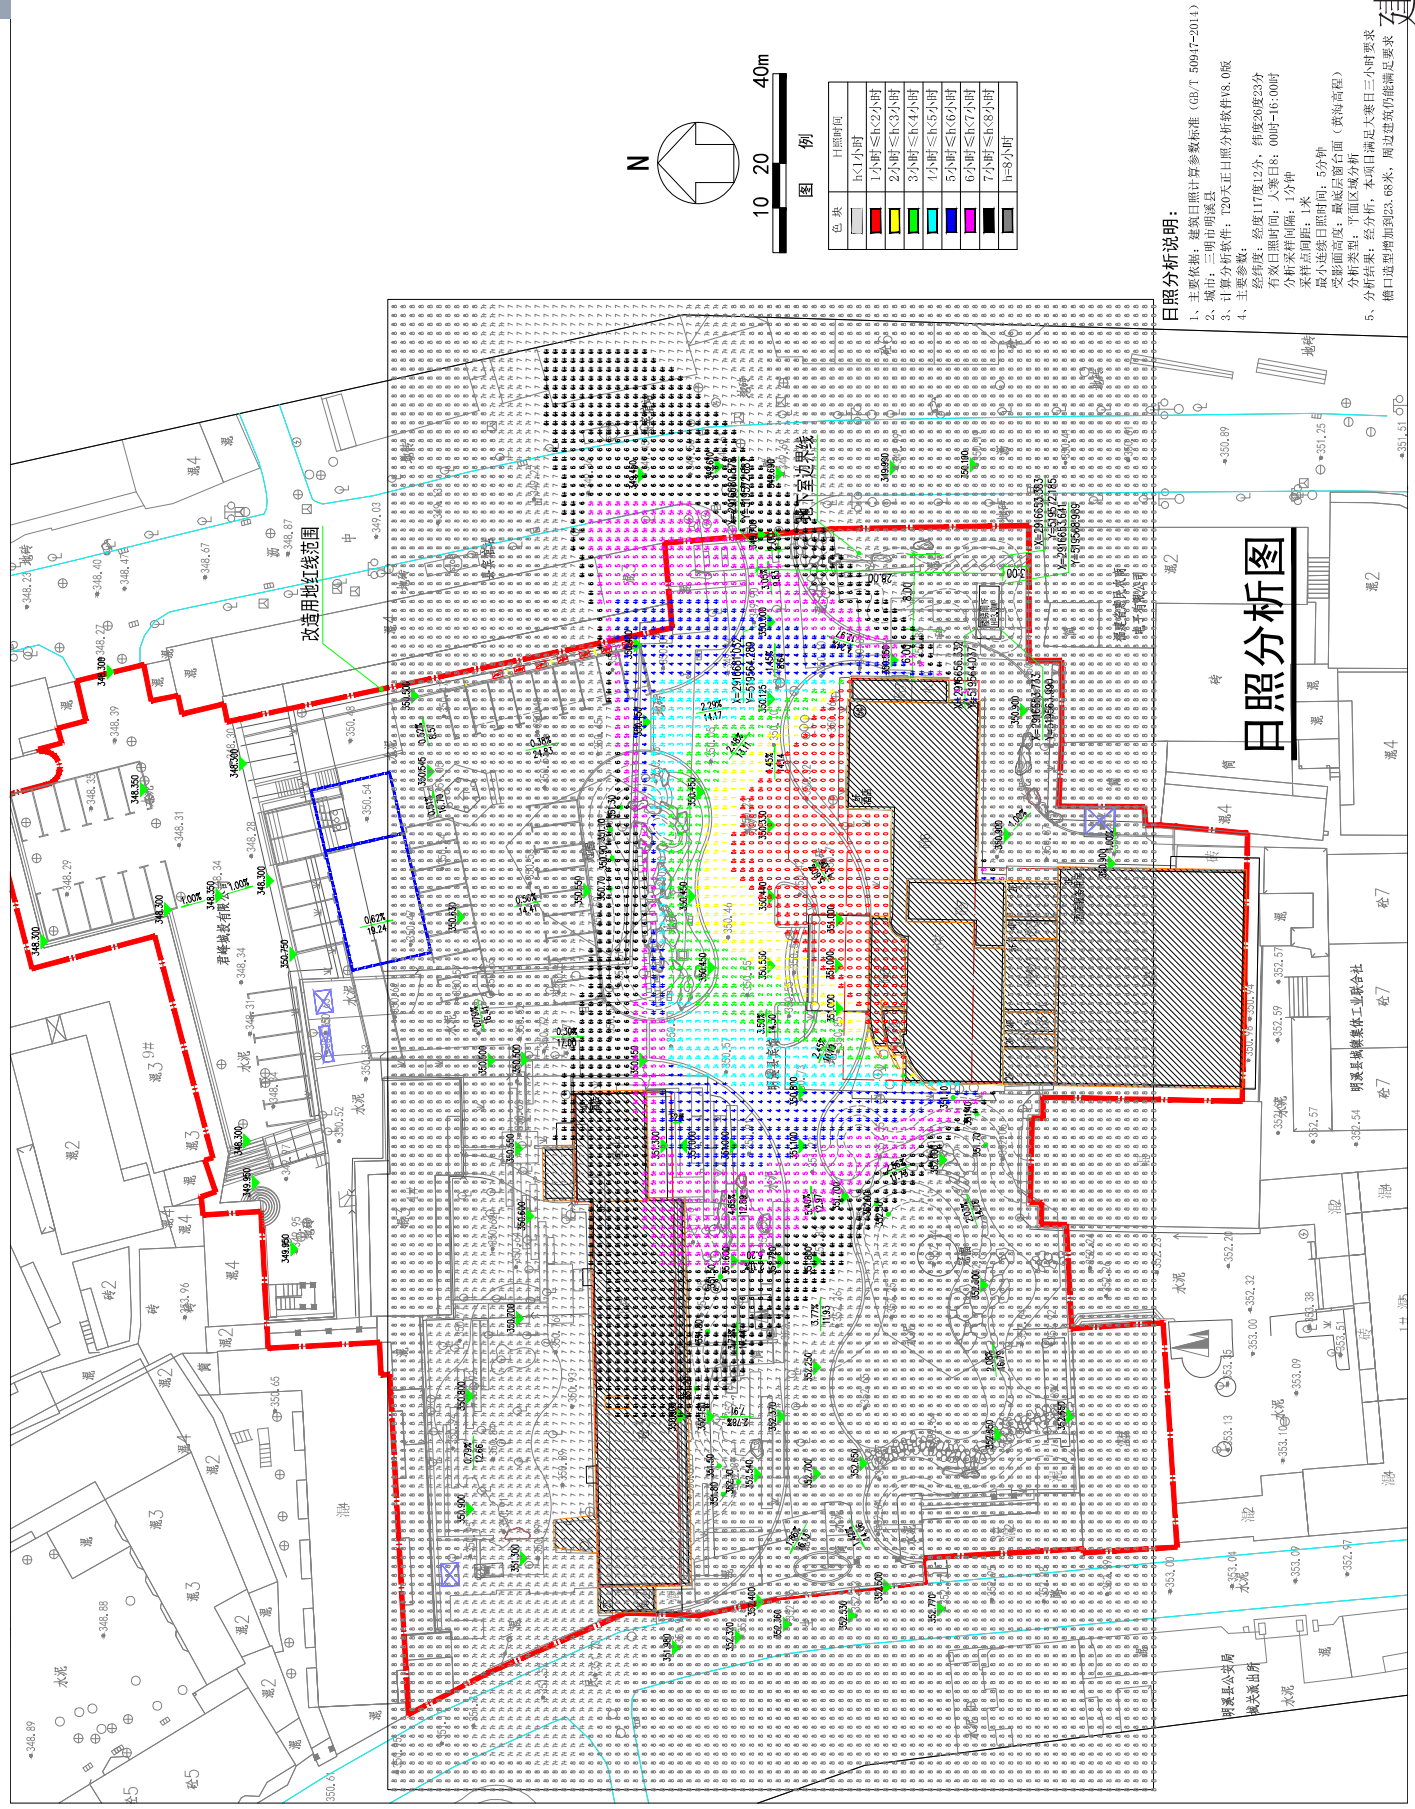

日照分析说明:

1. 主要依据: 建筑日照计算参数标准 (GB/T 50177-2014)
2. 城市: 三明市明溪县
3. 计算分析软件: T20 天正日照分析软件 V8.0 版
4. 主要参数:
 - 经纬度: 经度 117 度 12 分, 纬度 26 度 23 分
 - 有效日照时间: 入寒日 8:00 时 - 16:00 时
 - 分析采样间隔: 1 分钟
 - 采样点间距: 1 米
 - 最小连续日照时间: 5 分钟
 - 投影面高度: 最低屋面高度 (黄海高程)
 - 分析类型: 平面区域分析
 - 分析结果: 经分析, 本项目满足大寒日三小时要求
 - 窗口造型增加至 23.68 米, 周边建筑仍能满足要求